


Feltes Serge
 Concierge du Secondaire
 ECOLE EUROPÉENNE LUXEMBOURG II
 6, rue Gaston Thorn
 L-8268 BERTRANGE
 GSM : +352 621221814
 E-mail : serge.feltes@eursc.org
 Bonjour




J'ai signalé que nous avons une maque de sel au niveau de l'adoucisseur de la cuisine Bâtiment publique.
 MAIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

S'il y a un manque de sel
 l'appareil se met en
 mode de défaut Er_4

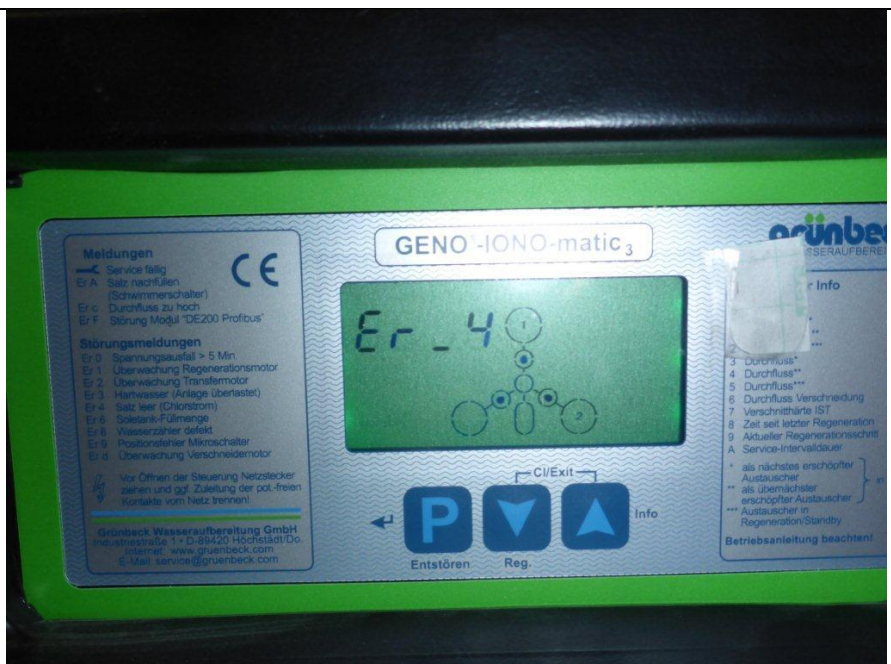

Er 4 Sel vide

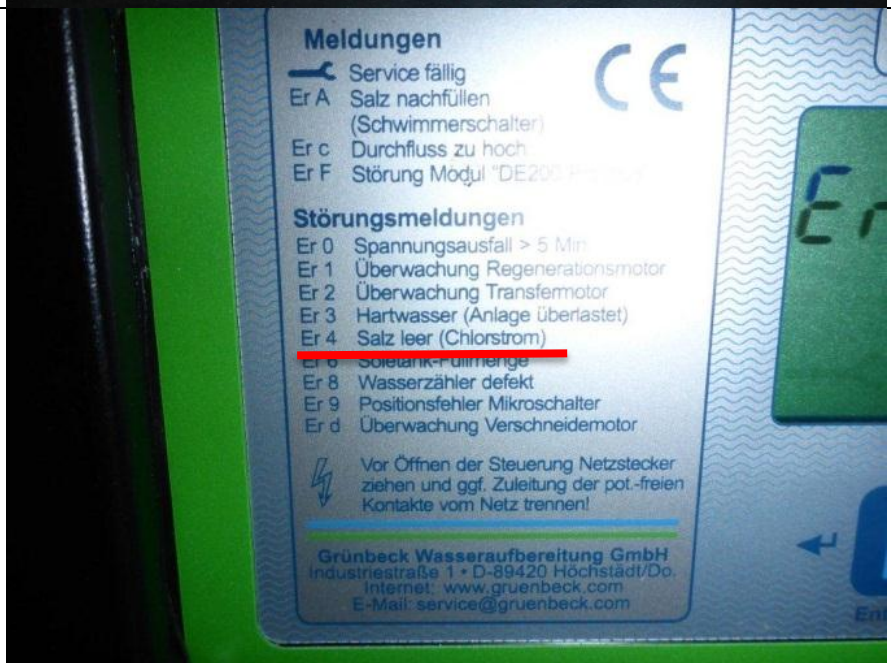

Feltes Serge
 Concierge du Secondaire
 ECOLE EUROPÉENNE LUXEMBOURG II
 6, rue Gaston Thorn
 L-8268 BERTRANGE
 GSM : +352 621221814
 E-mail : serge.feltes@eursc.org



il ne suffit pas seulement
 de mettre du sel.



Mais il faudra aussi
 réarmer sur le boîtier en
 poussant sur le bouton P
 pour relancer le
 processus de
 redémarrage de
 l'adoucisseur.



Feltes Serge
Concierge du Secondaire
ECOLE EUROPÉENNE LUXEMBOURG II
6, rue Gaston Thorn
L-8268 BERTRANGE
GSM : +352 621221814
E-mail : serge.feltes@eursc.org



Si le réarmement a
réussi vous voyez cette
image.



Merci et bonne journée