

**Kunde** : \_\_\_\_\_  
**Anlagenbezeichnung** : Schaltschrank Kaltwassersatz EV1B-66J-44.2Y  
**Schaltplannummer** : S 0 1 1 E 9  
**Einspeisung** : 400V 50Hz (TN-Netz)



**Schaltschrank** Größe H x B x T: 1000 x 800 x 300  
 Fabrikat: Rittal  
 Farbe: RAL 7035 lichtgrau  
 Schutzart: IP 54  
 Türanschlag: DIN rechts  
 Kabeleinführung: unten

Klemmen: Weidmüller  
 Motorschutzschalter: Schneider  
 Schütze: Schneider, ABB  
 (Zeit-) Relais: tele, omron  
 Sicherungen: Moeller PXL, ABL-Sursum  
 Lampen, Schalter: Barthelme, Moeller

*Erdung bzw. Schutzmaßnahmen sind nach den Vorschriften der VDE oder des jeweiligen EVU's durchzuführen.*

**Klemmleistenbezeichnung mit Verdrahtungsfarben ( )**

X0 = Vor Hauptschalter (orange)  
 X1 = Leistungskabel (schwarz)  
 X2 = Steuerkabel 230V AC (rot)  
 X3 = Sensoren (weiss)  
 X4 = potentialfrei (braun)  
 X5 = Fremdspannung (orange)  
 X6 =  
 X7 =  
 X8 =

**Gerätekenzeichnung** z.B. 5K2

Seite/Betriebsmittel/Zählnummer

**ACHTUNG!!!**

1. Vor Inbetriebnahme der Steuerung folgende Punkte beachten:  
 Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen, Schraubkappen nachziehen, und alle Bauteile müssen fest eingerastet sein.  
 Diese Maßnahme muß aufgrund mehrmaligen Versand durchgeführt werden, ansonsten besteht kein Garantieanspruch.  
 2. Änderungen im Schaltschrank:  
 Sollten diese notwendig werden, ist immer die Produktionsfirma zu verständigen.  
 Andernfalls entfällt Garantie und Haftung.

Baubeginn erfolgt nach Freigabe!!!

**ACHTUNG:**  
 Dies ist ein Vorab-Plan!  
 Änderungen vorbehalten!  
 (Endgültiger Plan wird dem Schaltschrank beigelegt)


Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name	Kunde:	Inhalt:	Kommission:	Plan Nr:
gezeichnet	19.05.2011	AP		Deckblatt	Elco / KWS	S 0 1 1 E 9
gebaut					Schranknr. 482/2011	Schrank:
geändert					Bestellnummer:	Seite: 1
					1182	von: 14





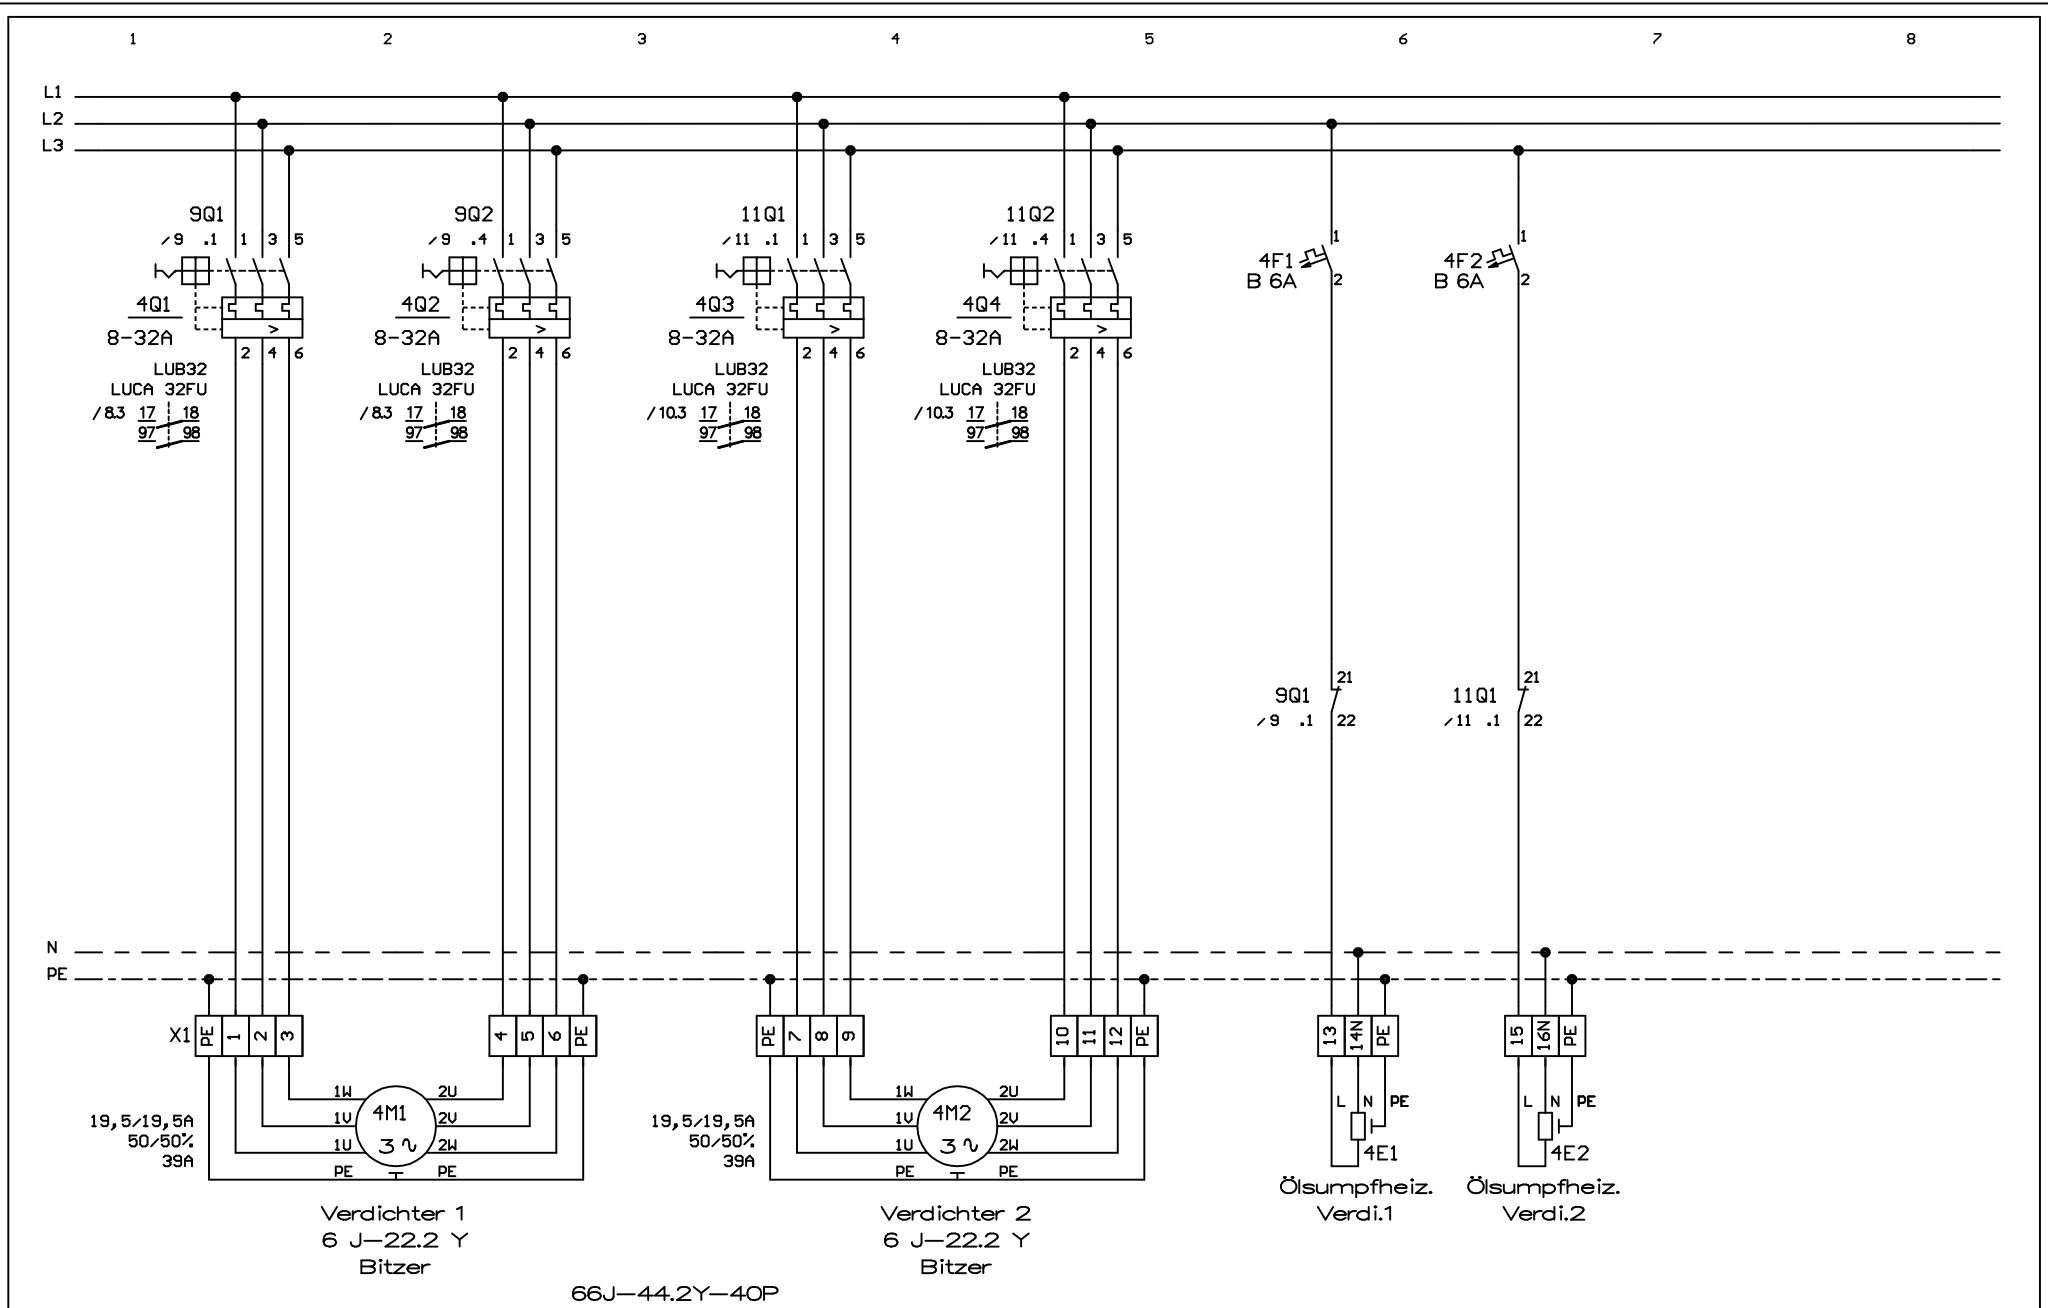

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:
Verdichter, Ölsumpfheizungen
Lastteil


Kommission:
Elco / KWS
Schranknr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrank:
Seite: 4
von: 14



**Schiessl Produktions GmbH**  
82041 Oberhaching Kolpingring 14  
Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name	Kunde:	Inhalt: MV flüssig  Lastteil	Kommission: Elco / KWS Schrannr. 482/2011 Bestellnummer: 1182	Plan Nr: S 0 1 1 E 9
gezeichnet	19.05.2011	AP				Schrann:
gebaut						Seite: 5
geändert						von: 14

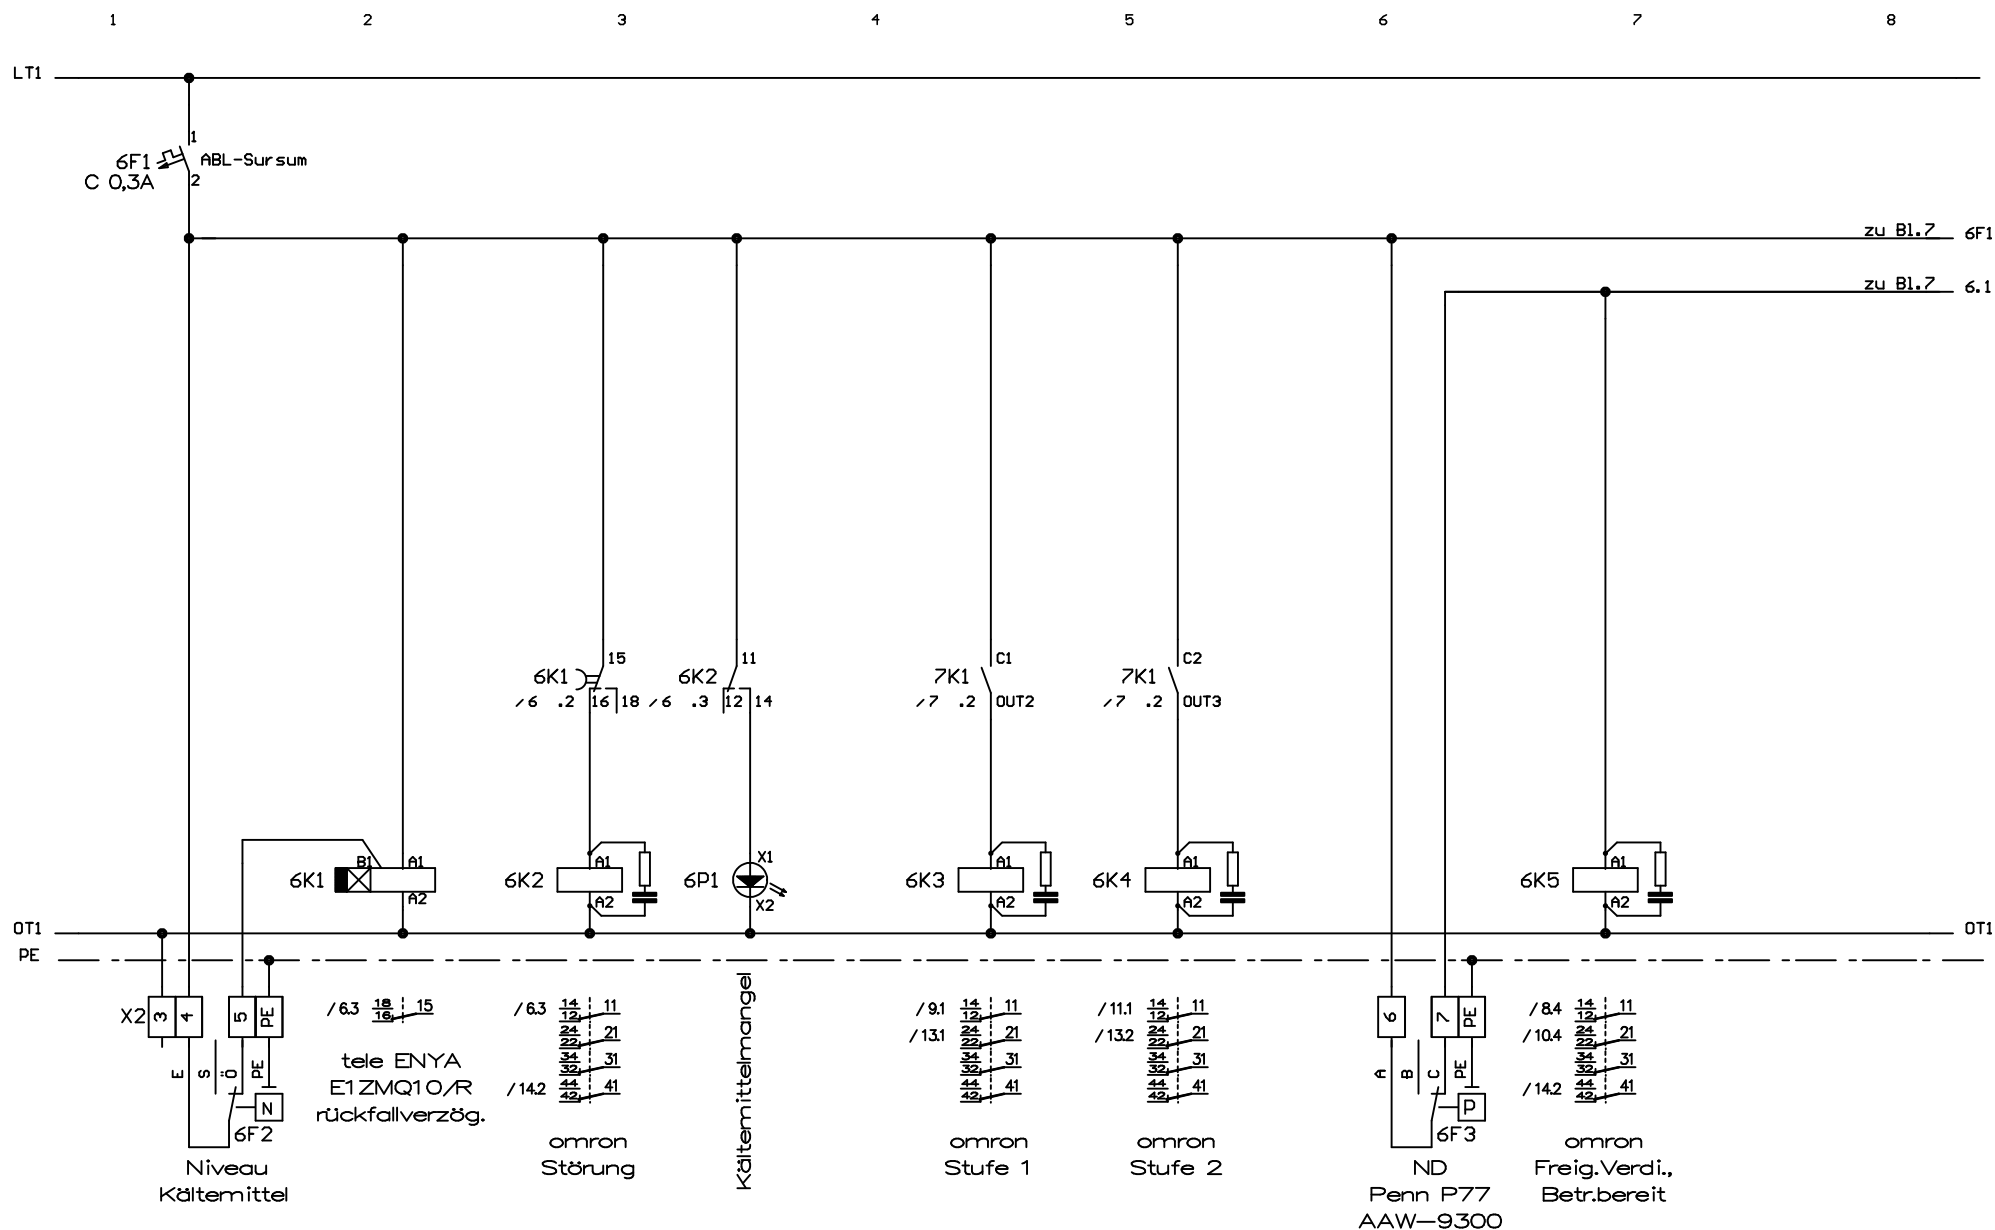

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171


	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:
Kältemittelniveau, Hilfsrelais, ND Steuerung

Kommission:
Elco / KWS
Schranknr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrank:
Seite: 6
von: 14

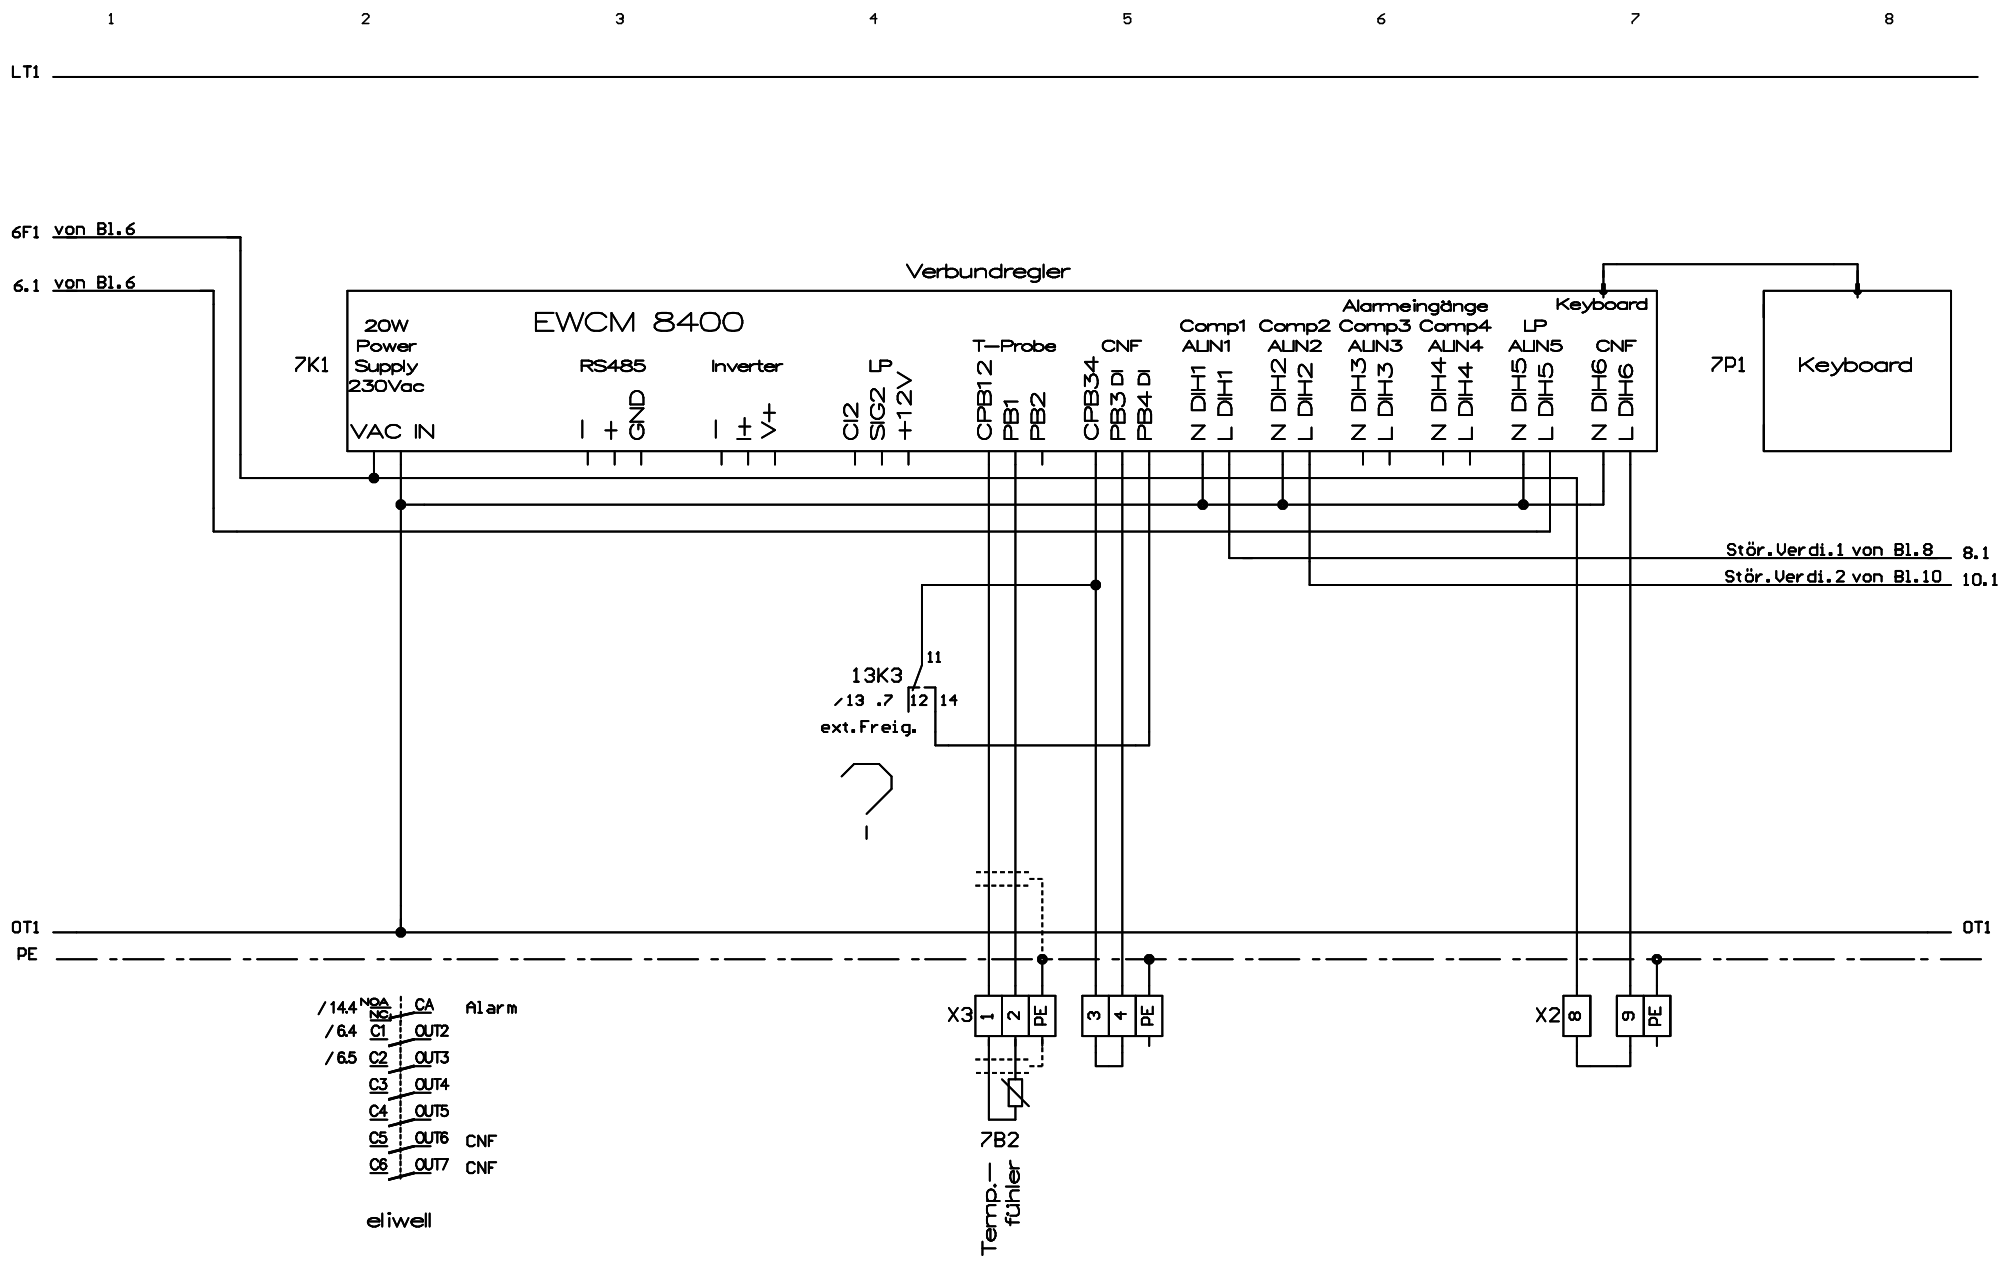

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171


	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:  
 Verbundregler  
 Steuerung

Kommission:  
 Elco / KWS  
 Schranknr. 482/2011  
 Bestellnummer:  
 1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9  
 Schrank:  
 Seite: 7  
 von: 14

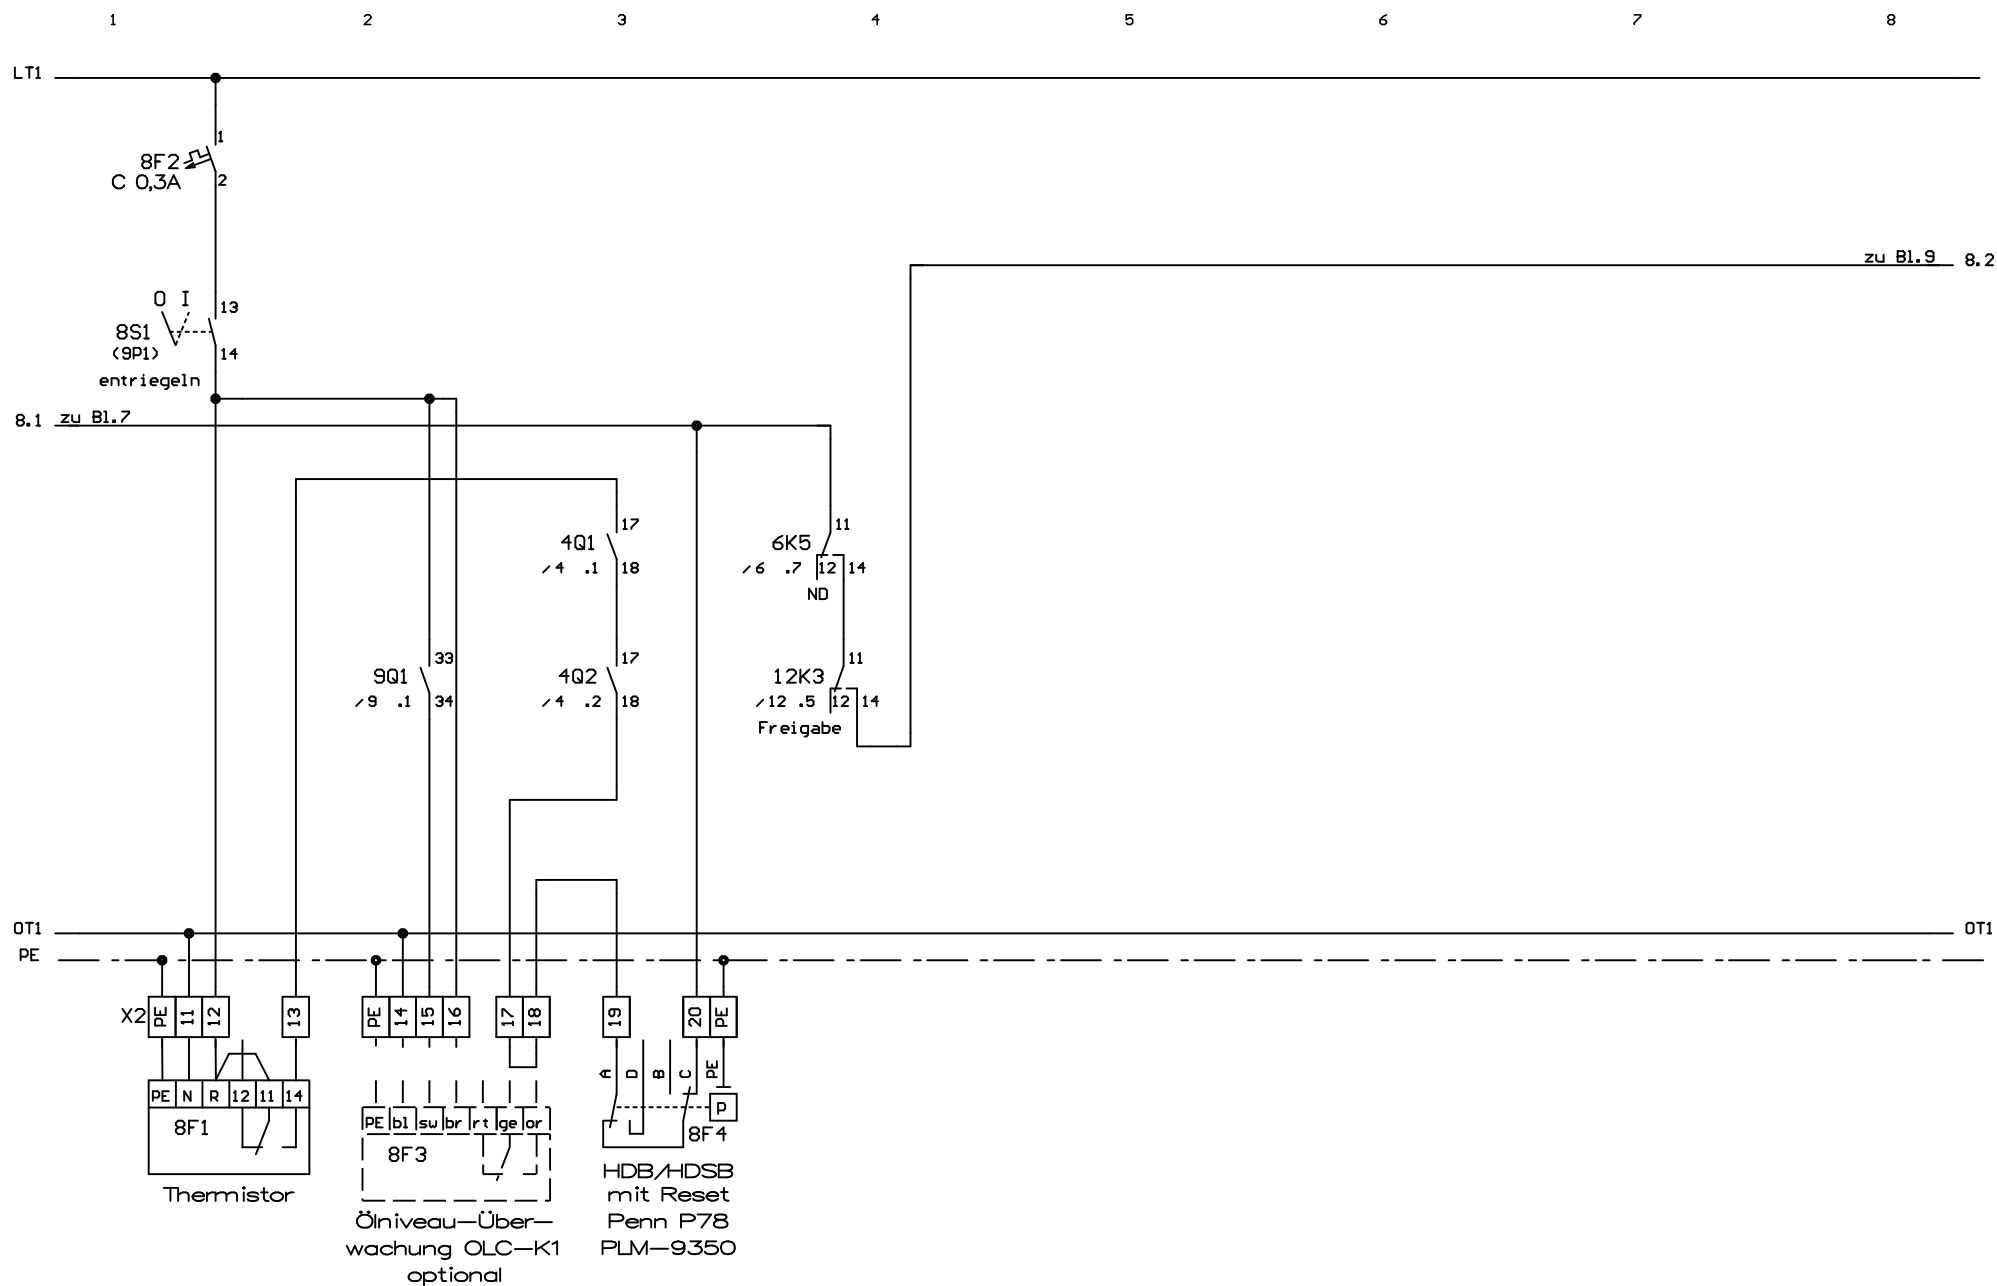

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		


Kunde:

Inhalt:
Verdichter 1
Steuerung

Kommission:
Elco / KWS
Schranknr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrank:
Seite: 8
von: 14

LT1

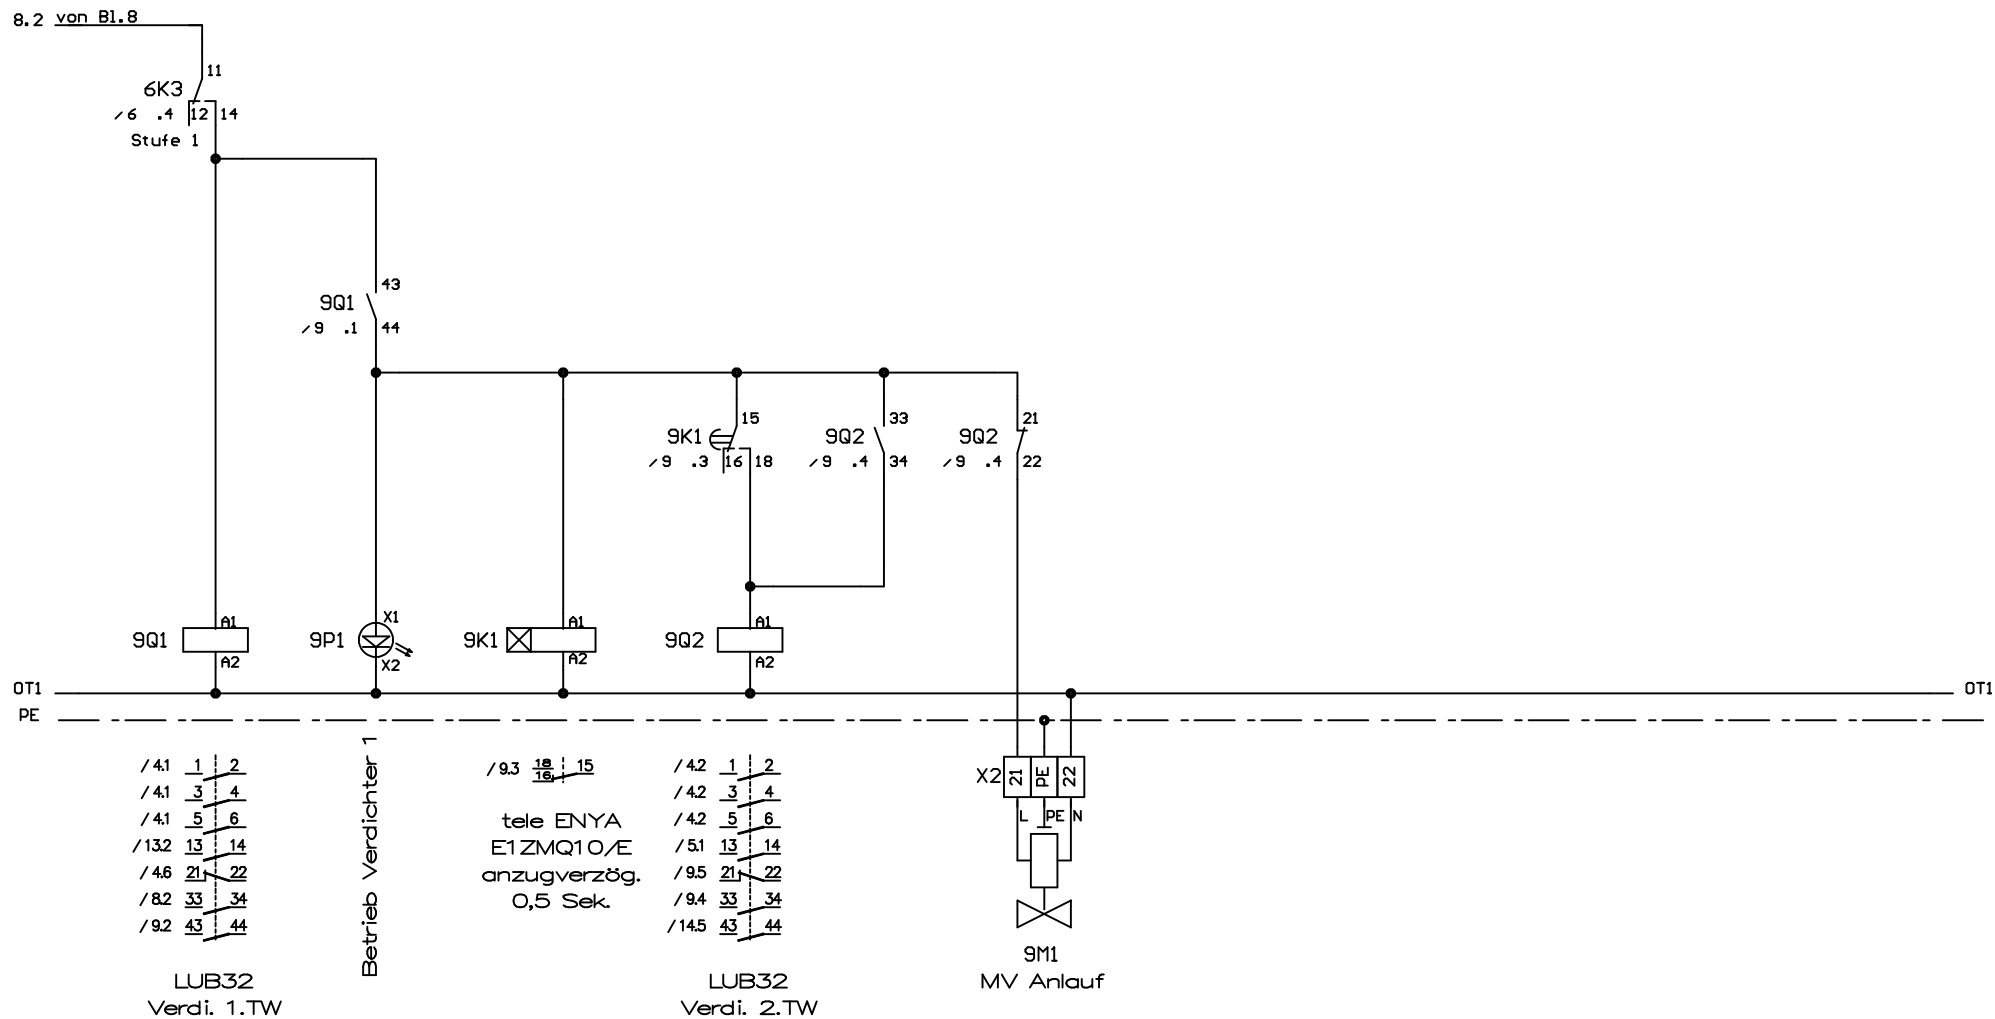

Schiessl Produktions GmbH  
82041 Oberhaching Kolpingring 14  
Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171


	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:
Verdichter 1
Steuerung

Kommission:
Elco / KWS
Schranknr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrank:
Seite: 9
von: 14

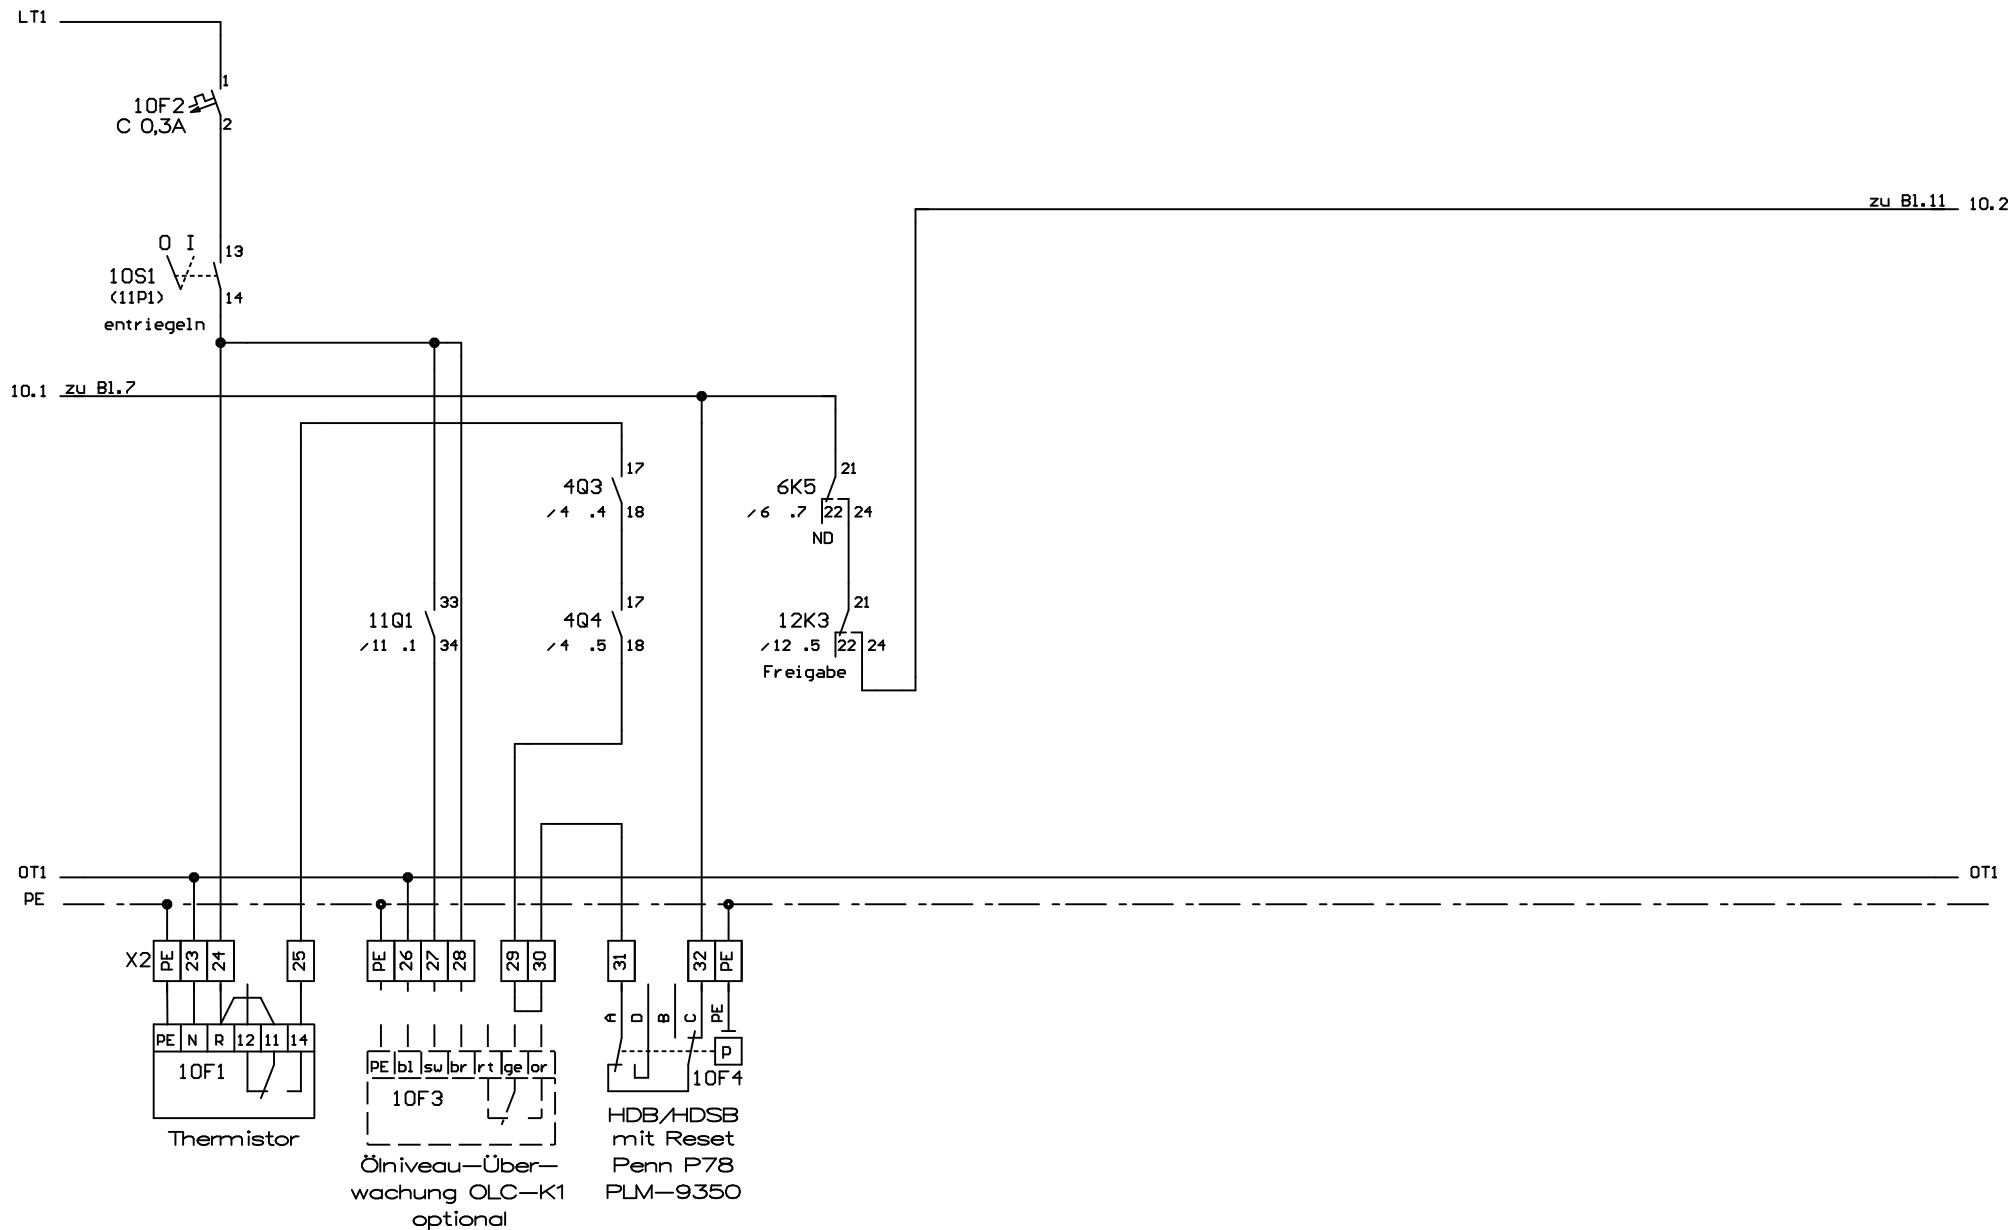

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171


	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:
Verdichter 2
Steuerung


Kommission:
Elco / KWS
Schranknr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrank:
Seite: 10
von: 14

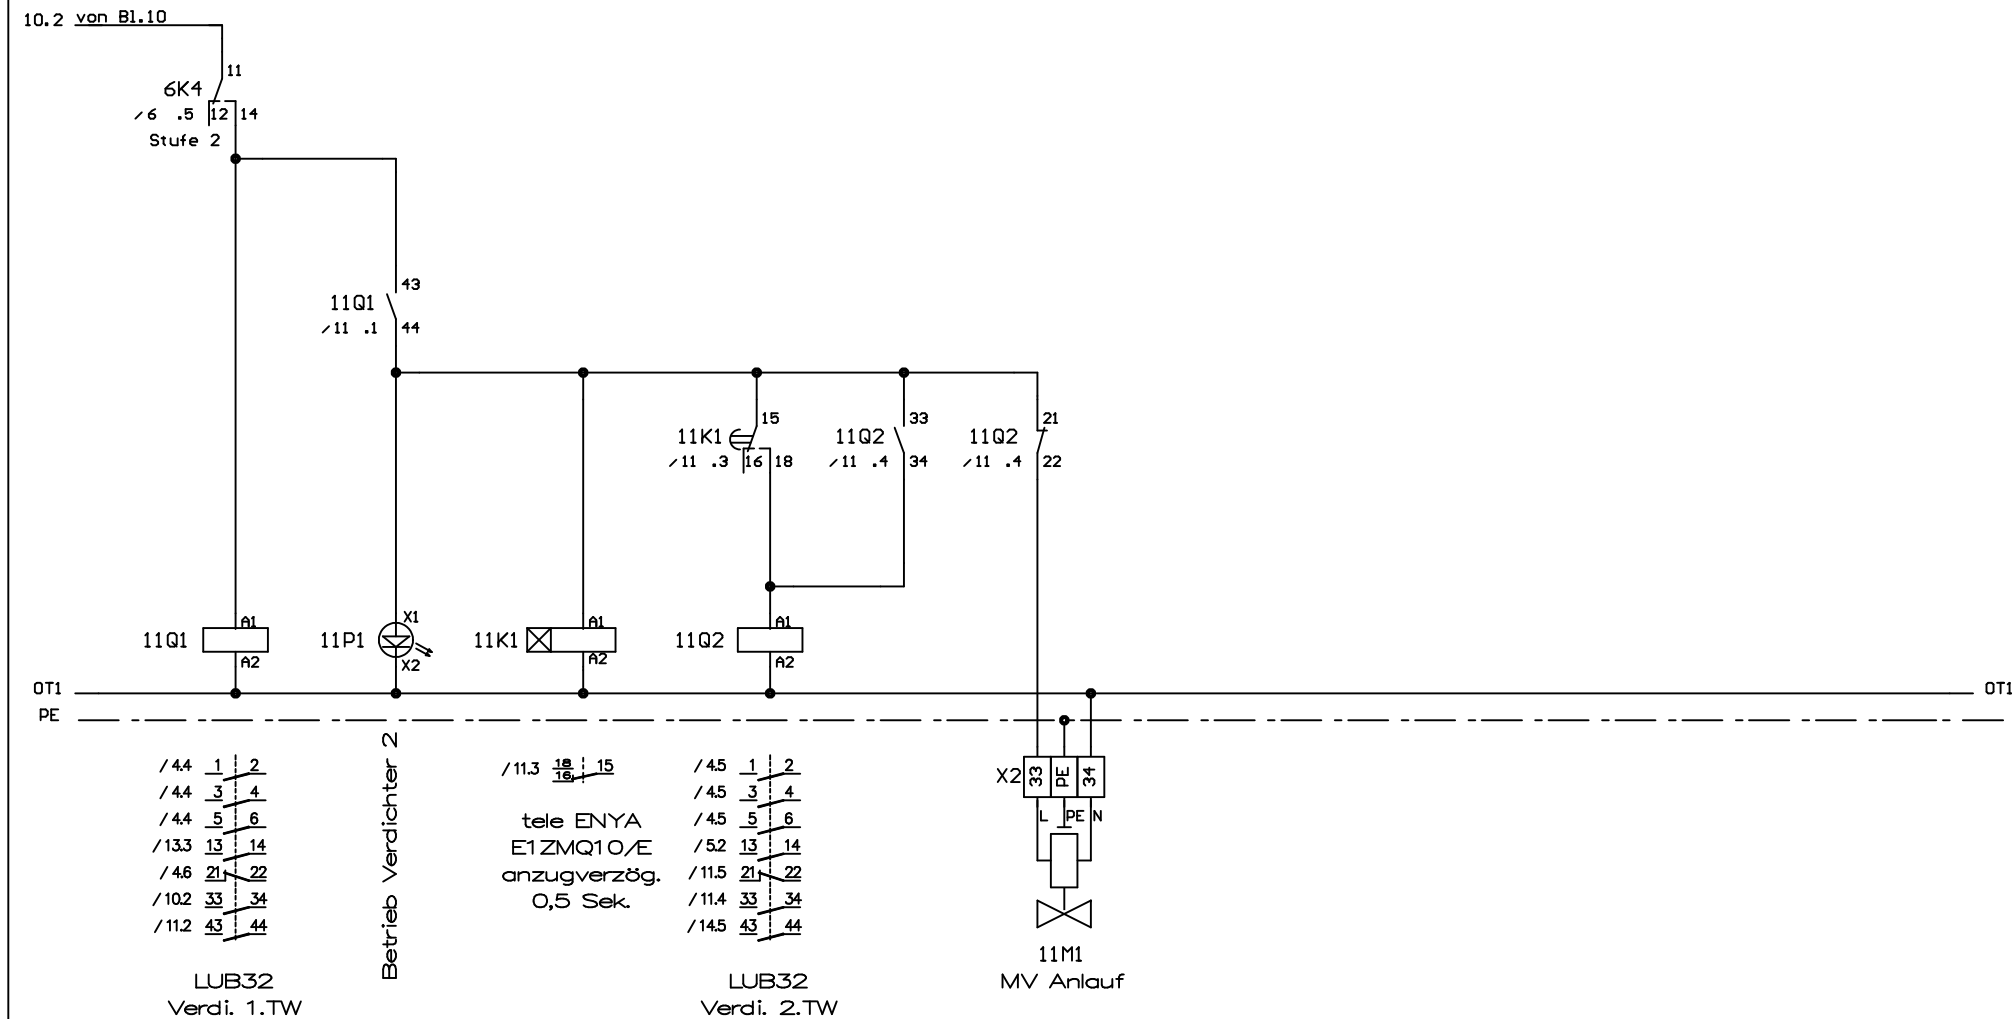


**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name	Kunde:	Inhalt:	Kommission:	Plan Nr: S 0 1 1 E 9
gezeichnet	19.05.2011	AP		Verdichter 2	Elco / KWS	Schrank:
gebaut				Steuerung	Schranknr. 482/2011	Seite: 11
geändert					Bestellnummer: 1182	von: 14

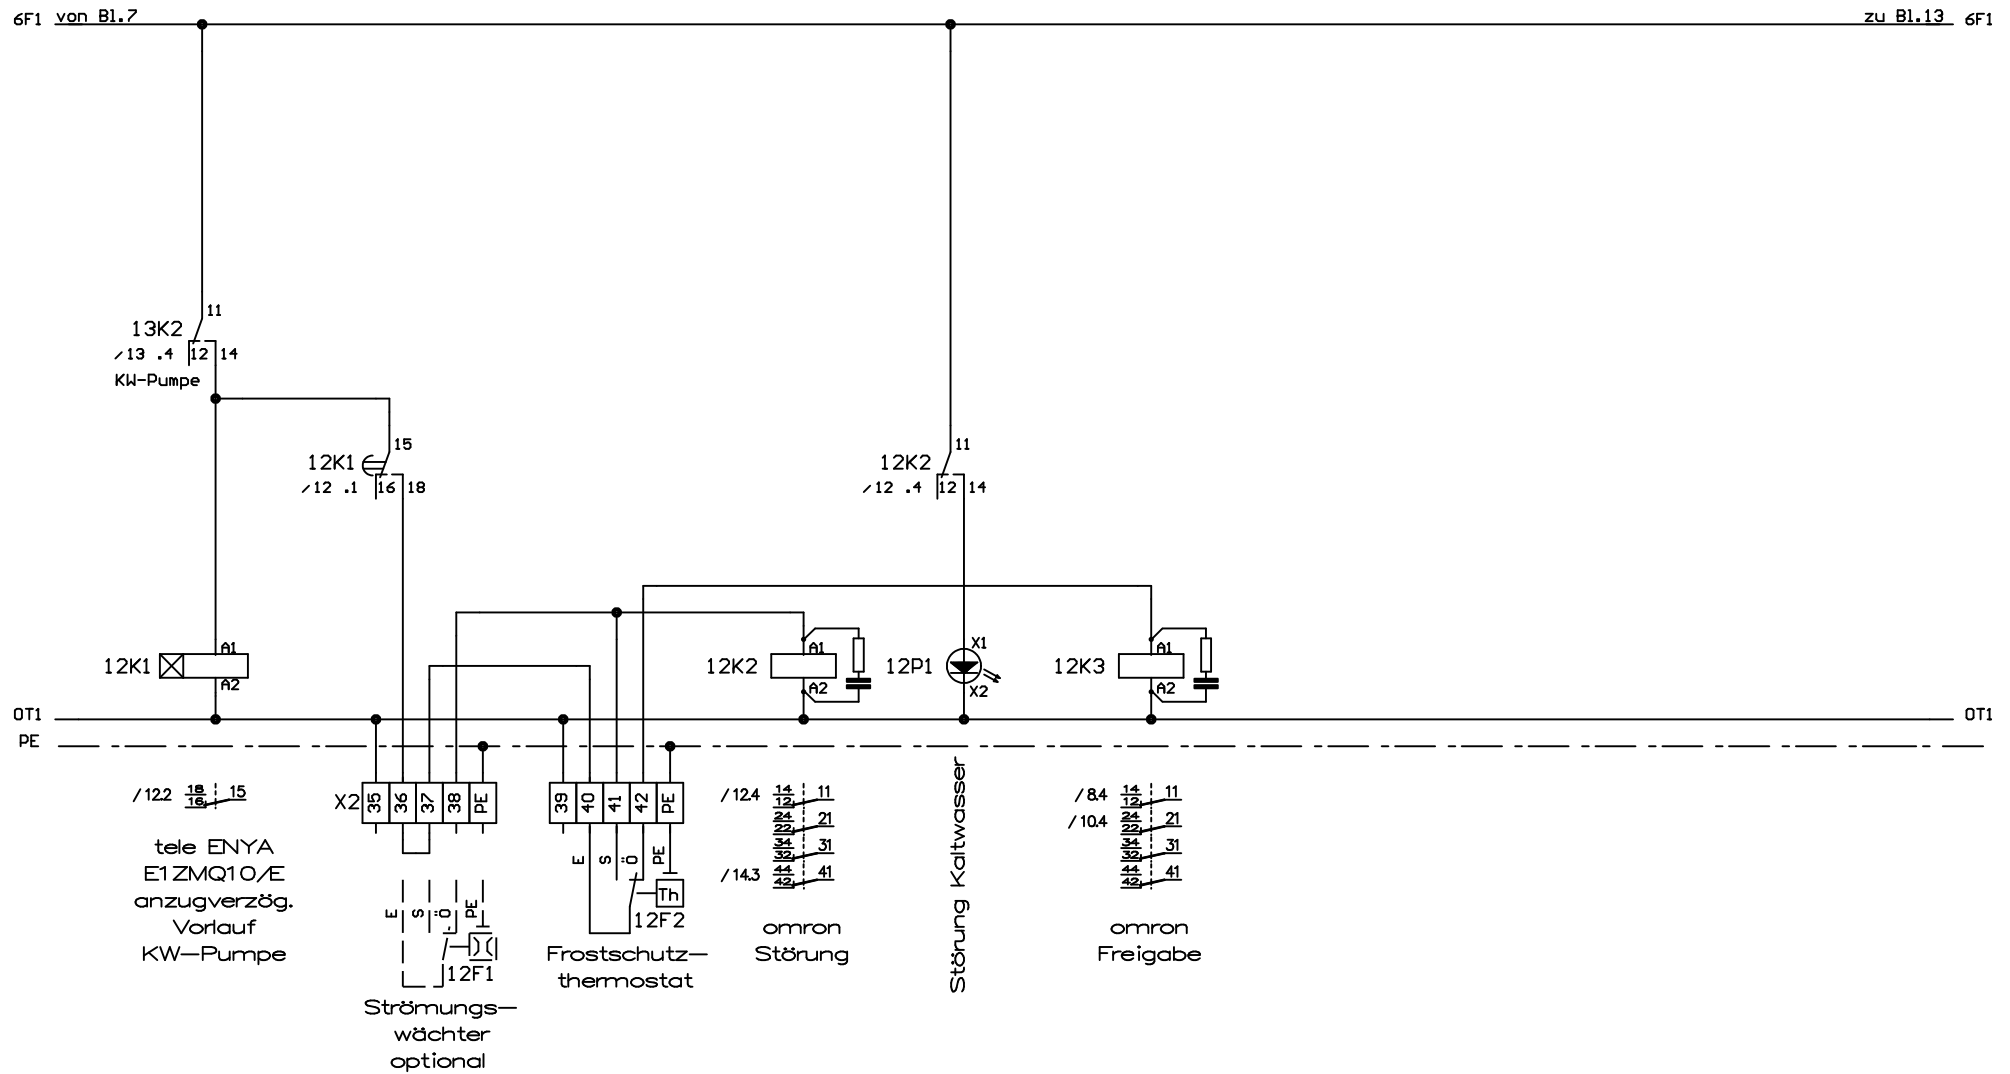

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name	Kunde:	Inhalt:	Kommission:	Plan Nr: S 0 1 1 E 9
gezeichnet	19.05.2011	AP		Frostschutzthermostat,	Elco / KWS	Schrank:
gebaut				Freigabe	Schranknr. 482/2011	Seite: 12
geändert				Steuerung	Bestellnummer:	von: 14
					1182	

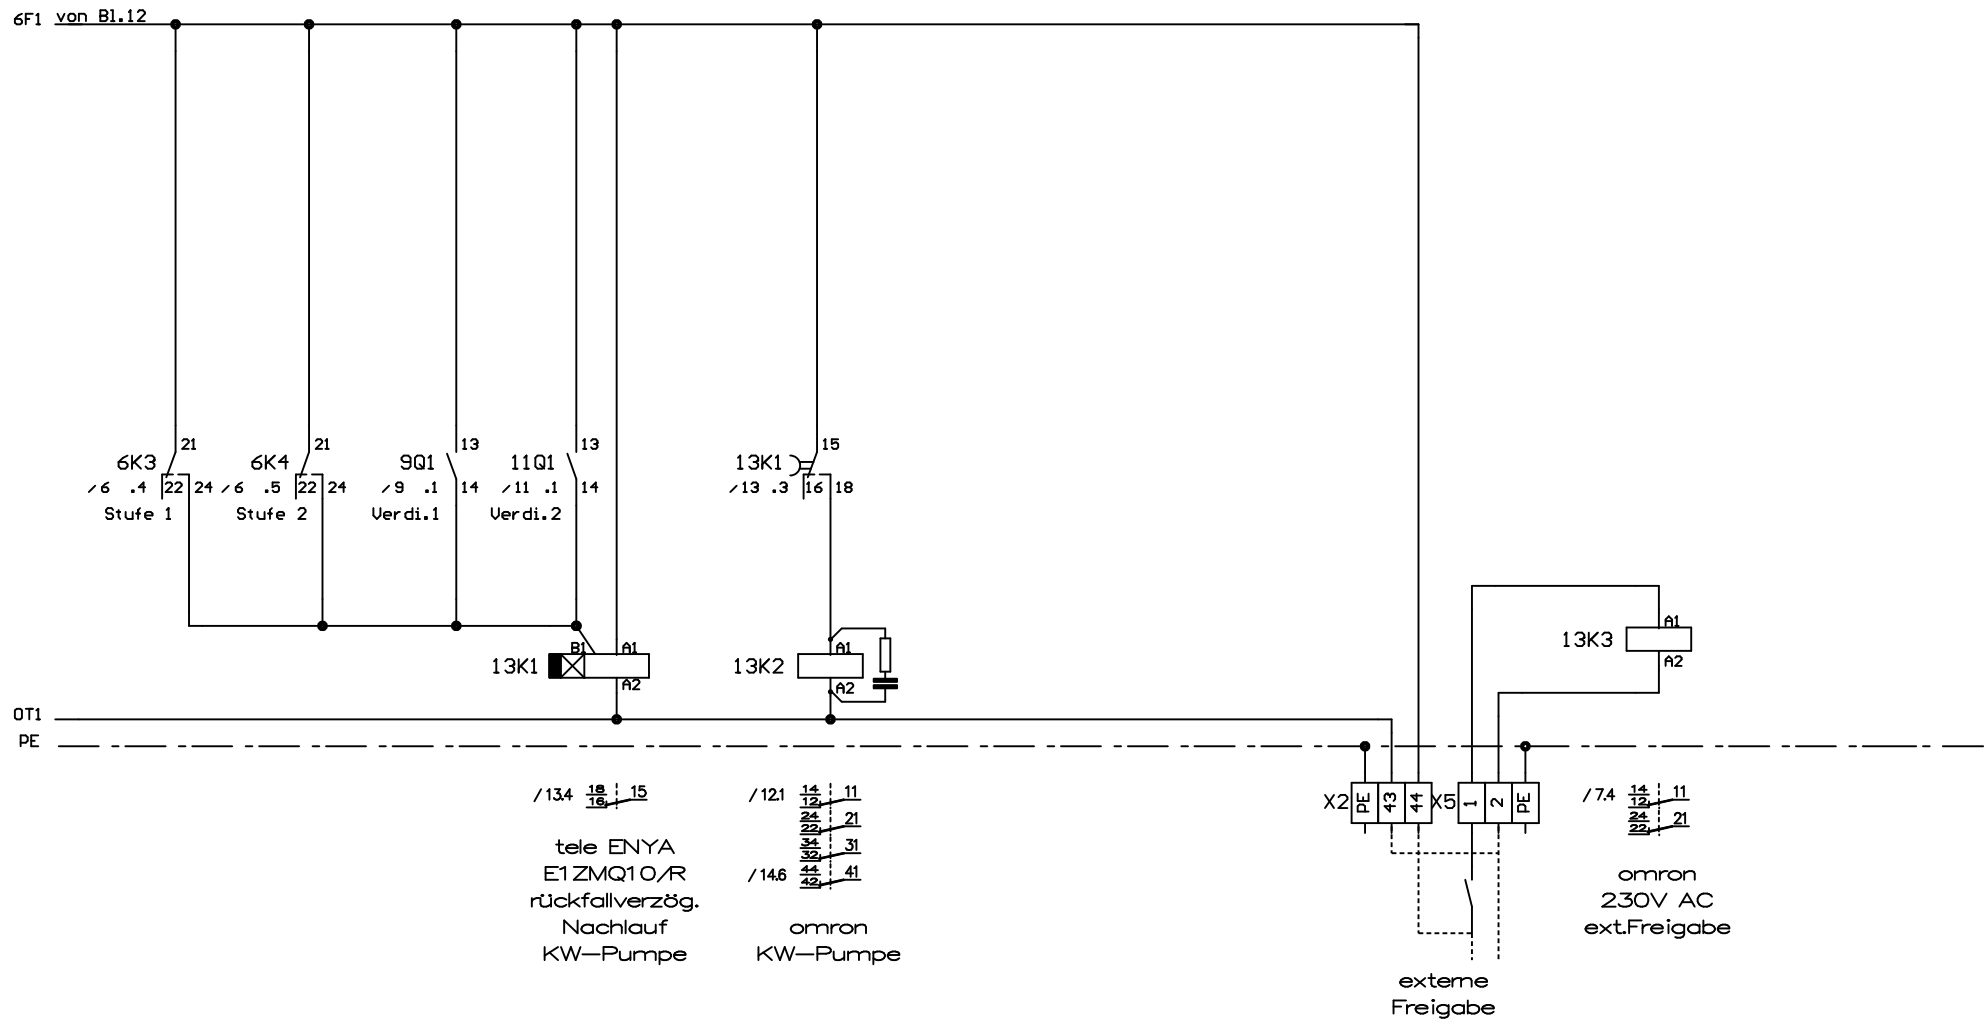

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171


	Datum	Name
gezeichnet	19.05.2011	AP
gebaut		
geändert		

Kunde:

Inhalt:
Kaltwasserpumpe, externe Freigabe Steuerung

Kommission:
Elco / KWS Schrannr. 482/2011
Bestellnummer:
1182

Plan Nr: S 0 1 1 E 9
Schrannr:
Seite: 13
von: 14

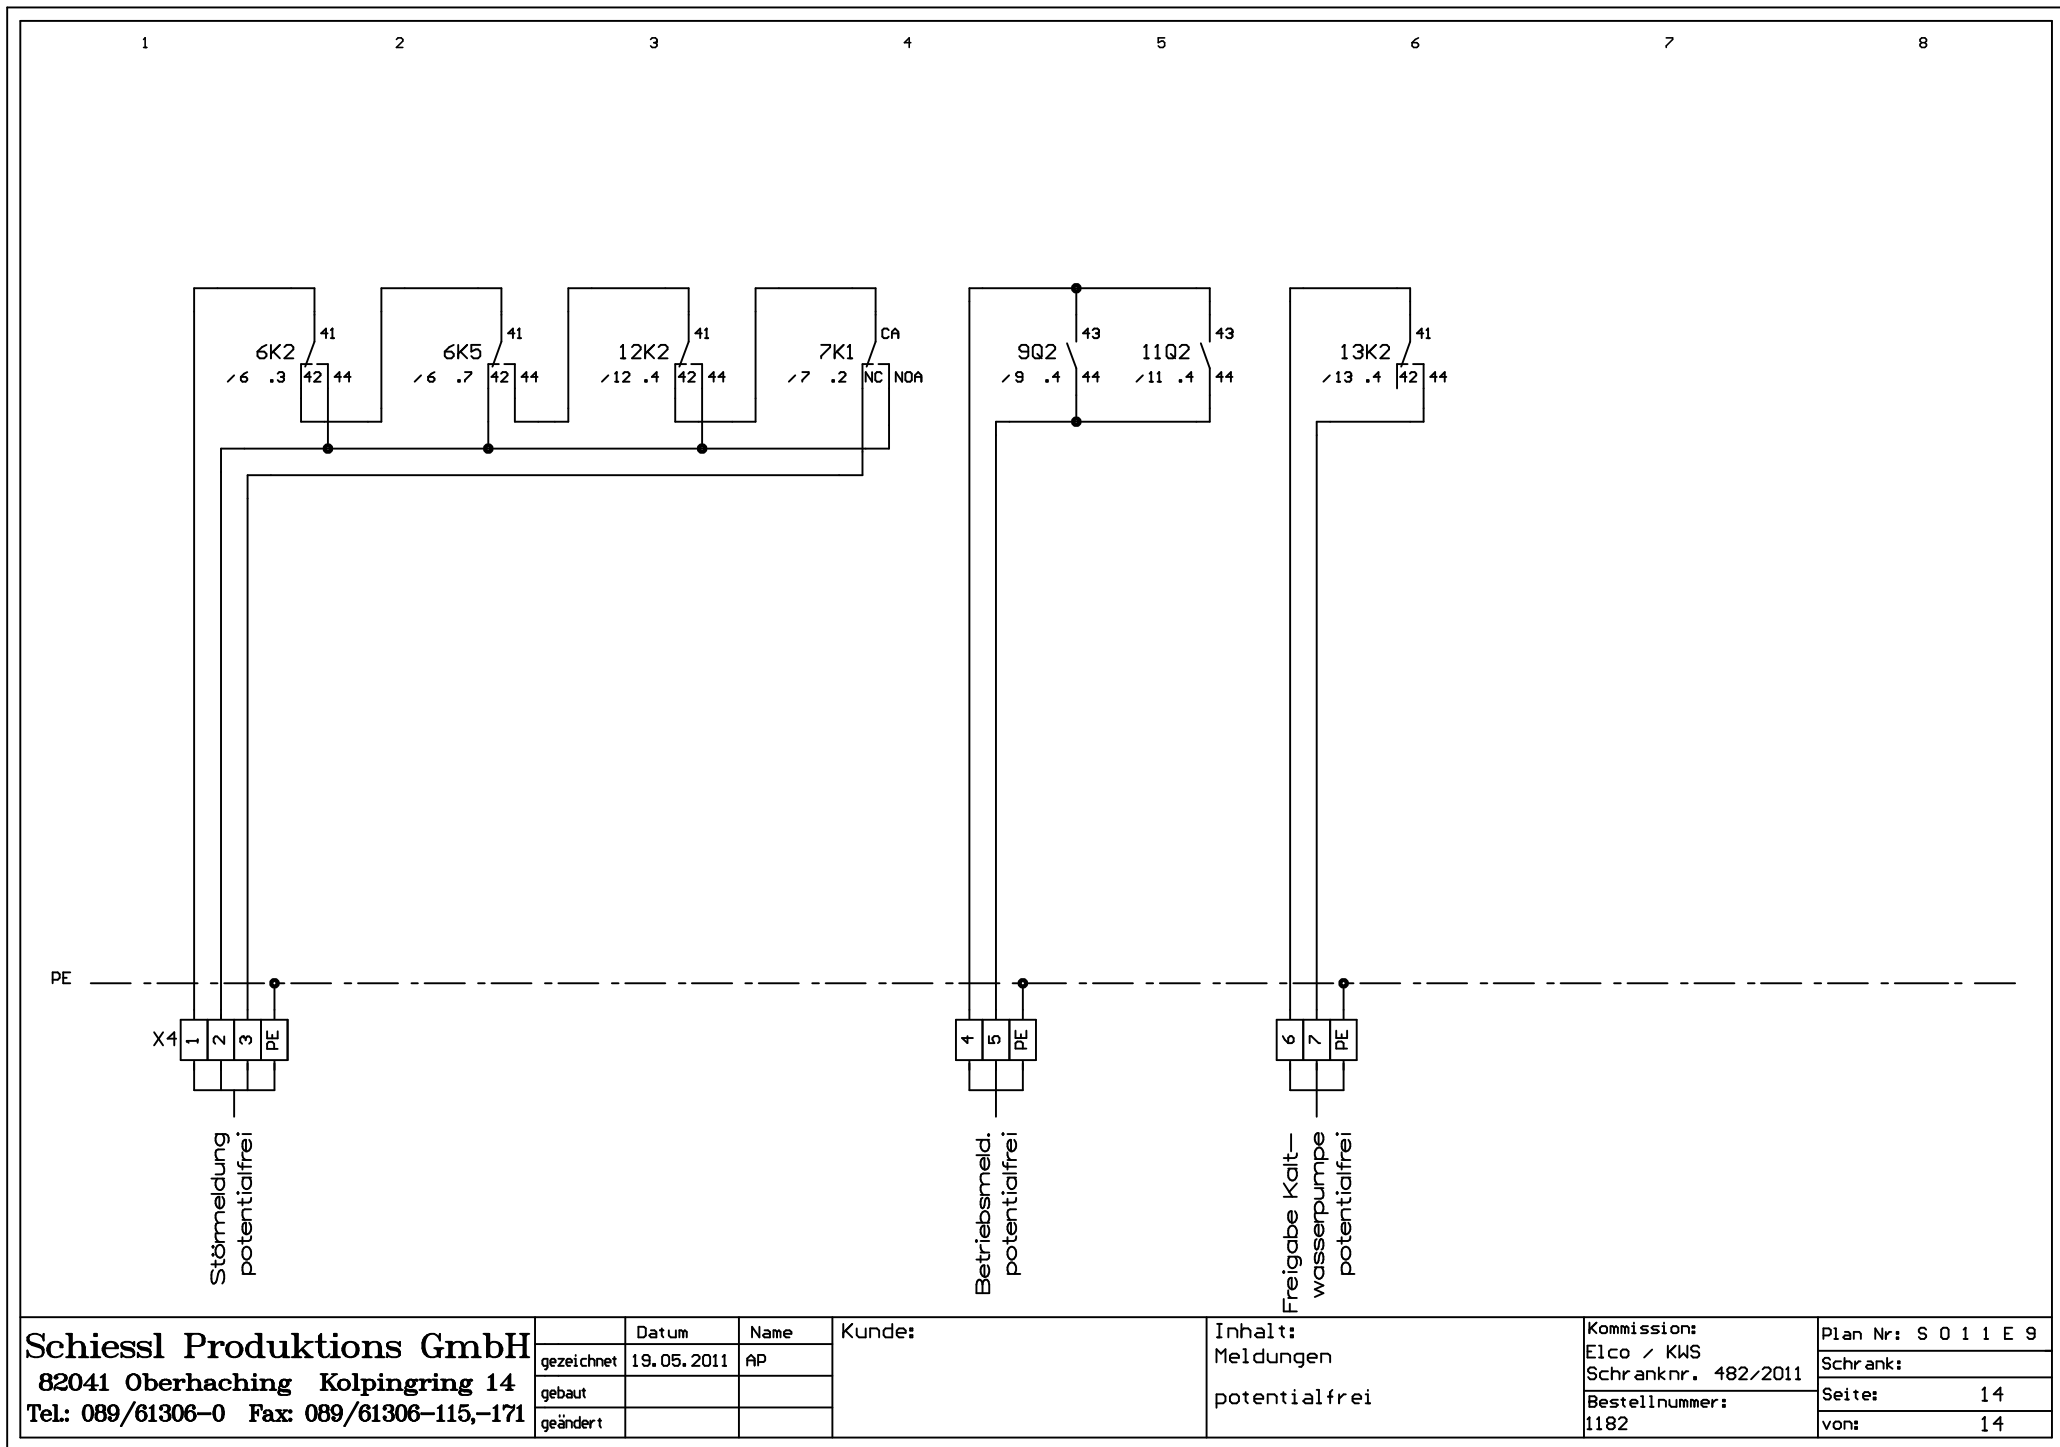

**Schiessl Produktions GmbH**  
 82041 Oberhaching Kolpingring 14  
 Tel: 089/61306-0 Fax: 089/61306-115,-171

	Datum	Name	Kunde:	Inhalt: Meldungen  potentialfrei	Kommission:	Plan Nr: S 0 1 1 E 9
gezeichnet	19.05.2011	AP			Elco / KWS	Schrank:
gebaut					Schranknr. 482/2011	Seite: 14
geändert					Bestellnummer: 1182	von: 14